

Nachlaufschalter  
NLZ12NP-230V+UC



**Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:  
-20°C bis +50°C.  
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.  
Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt.  
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.  
1 Teileseinheit = 18mm breit, 58mm tief.

**Kontaktsschaltung im Nulldurchgang** zur Schonung der Kontakte und Verbraucher.


Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit hohen Leistung von Spezialrelais.

Steuerspannung 230V und zusätzlich galvanisch getrennte Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Sehr geringes Schaltgeräusch.

Nachlaufzeit 1 bis 12 Minuten mit dem oberen Drehschalter einstellbar.

Ansprechverzögerung 0 bis 12 Minuten mit dem mittleren Drehschalter einstellbar.  
Dauer-Ein- und Dauer-Aus-Schalter mit dem unteren Drehschalter.

### Funktions-Drehschalter






**Funktion:** Mit dem Schließen des Steuerkontaktes (Lichtschalter) beginnt die Ansprechverzögerung AV (sofern nicht 0 eingestellt), an deren Ende der Ventilator zugeschaltet wird. Ab dem Öffnen des Steuerkontaktes und sofern eine eingestellte Ansprechverzögerung bereits abgelaufen war, läuft die Nachlaufzeit RV (Rückfallverzögerung), an deren Ende der Ventilator abgeschaltet wird.

Bei einigen 230V-LED-Lampen ist es notwendig, die Universal-Steuerspannungseingänge +C1/-C2 zu verwenden, da sonst die LED auch bei geöffnetem Lichtschalter bereits leuchtet.

**Dieser Nachlaufschalter kann von allen Dimmern EUD12 und EUD61 selbst bei kleinster Dimmstellung angesteuert werden (gilt für Geräte ab Fertigungswoche 37/2007).**

### Anschlussbeispiele

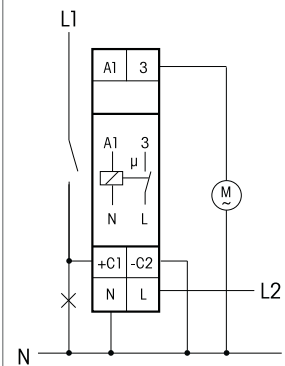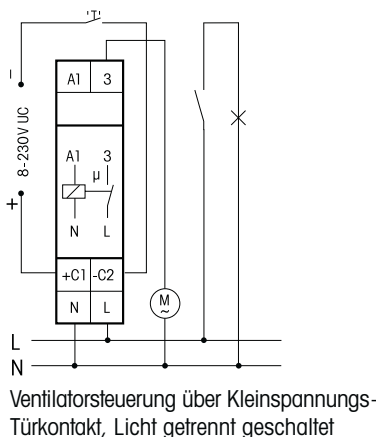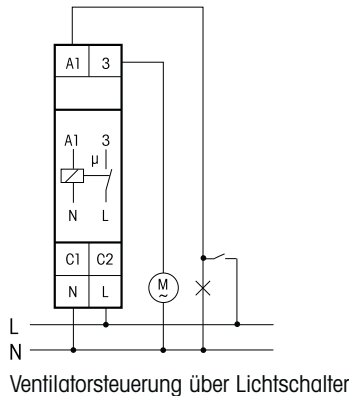

Ventilatorsteuerung über Lichtschalter bei unterschiedlichen Potenzialen an Schalter und Ventilator



Die Zugbügelklemmen der Anschlüsse müssen geschlossen sein, also die Schrauben eingedreht, um die Gerätefunktion prüfen zu können. Ab Werk sind die Klemmen geöffnet.

**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**  
Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für Bedienungsanleitungen GBA12.

### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach  
+49 711 94350000  
www.eltako.com